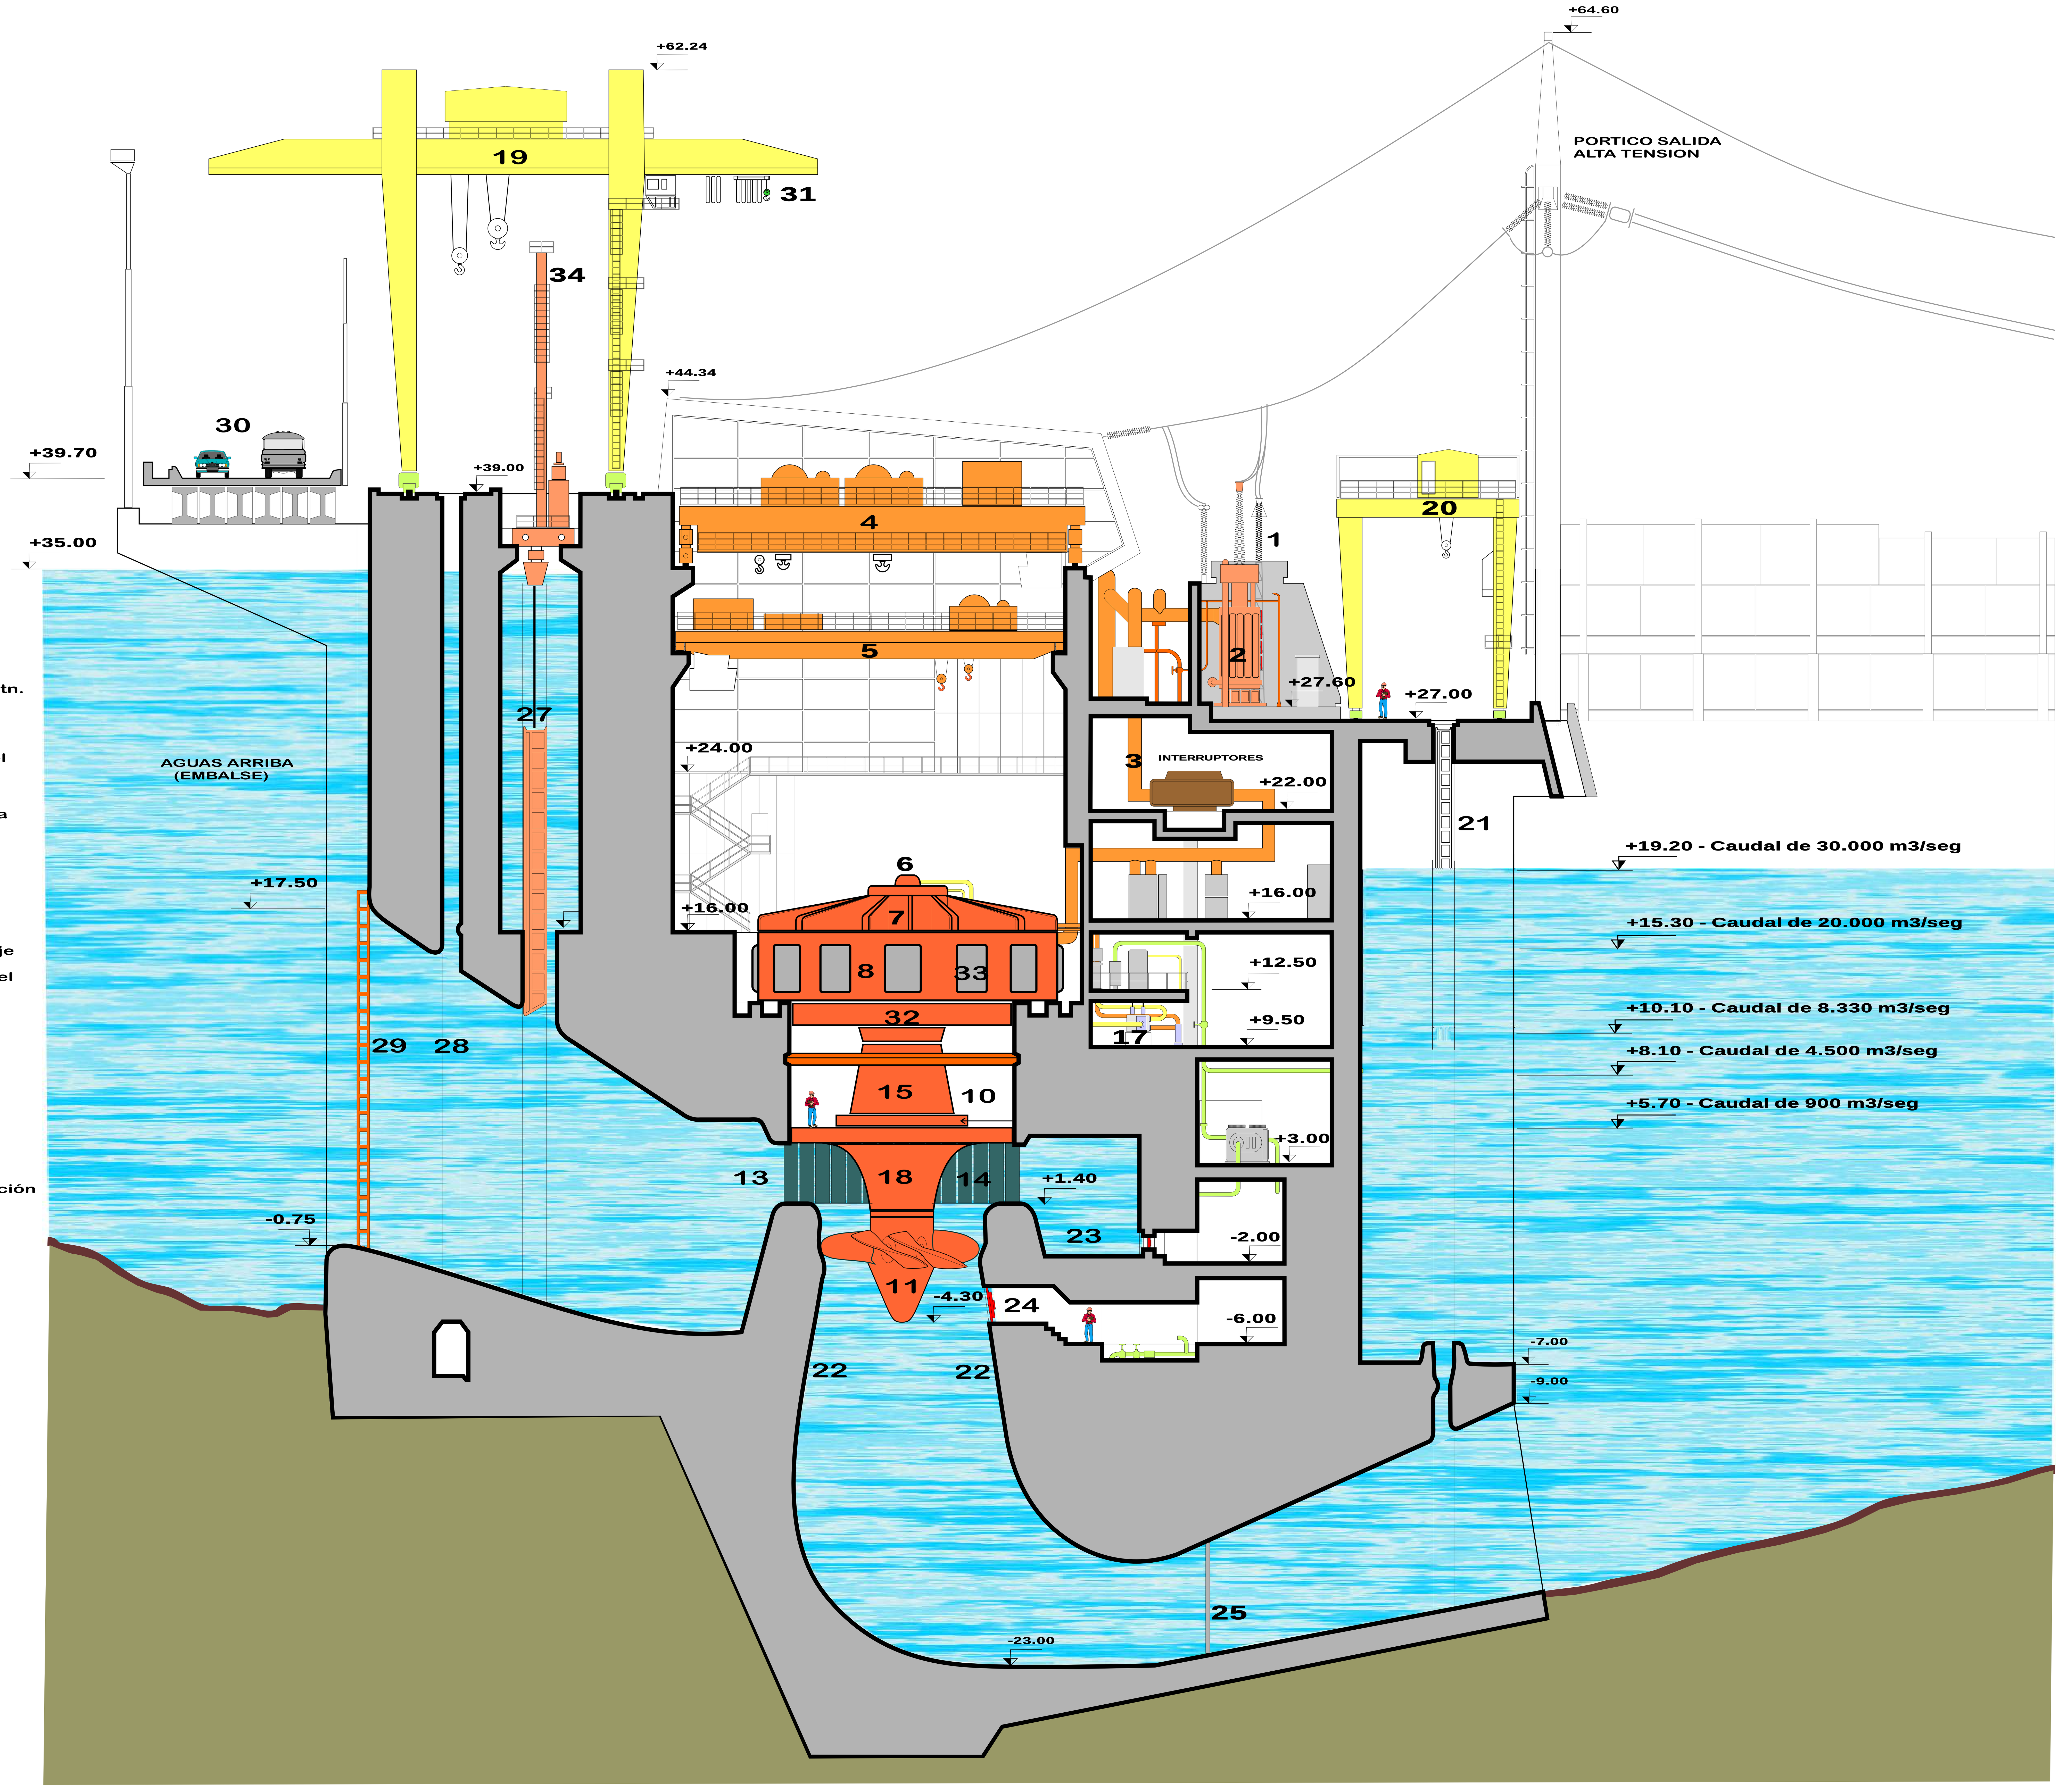
COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE

SALTO GRANDE - CORTE POR SALA DE MAQUINAS


REFERENCIAS

1 Aislador (500 kV)
2 Transformador (13,8/500 kV)
3 Ducto de barras de salida del generador (13,8 kV)
4 Grúa puente principal de 350 tn.
5 Grúa puente auxiliar de 25 tn.
6 Cabezal Kaplan
7 Estrella o cruceta superior del generador
8 Generador 150 MWA
9 Revestimiento pozo de turbina
10 Pozo de turbina
11 Rodete
12 Servomotor del distribuidor
13 Anillo de apoyo (16 palas)
14 Paleta del distribuidor (32)
15 Soporte del cojinete de empuje
16 Accionamiento de las palas del distribuidor
17 Regulador de la turbina
18 Tapas de la turbina
19 Grúa pórtico aguas arriba de 150 tn.
20 Grúa pórtico aguas abajo de 35 tn.
21 Tableros auxiliares de cierre del tubo de aspiración
22 Revestimiento tubo de aspiración (acero inoxidable)
23 Cámara espiral
24 Escotilla de inspección
25 Pilas tubo aspiración
26 Galería de drenajes
27 Compuertas planas
28 Tableros auxiliares de cierre
29 Rejas
30 Puente internacional
31 Monoriel
32 Cojinete de empuje
33 Enfriadores generador
34 Servomotores de compuertas de Toma

salto grande

GERENCIA GENERAL
GERENCIA INGENIERIA Y PLANEAMIENTO
AREA CIVIL
Dibujó: ANDRES A. ROBIROSA
Enero / 2006



FECHA	Nº	MODIFICACIONES	PREP.	REV.	ING.	

COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE

CENTRAL HIDROELECTRICA

CORTE TRANSVERSAL POR LA UNIDAD

PROYECTO	SUBGERENCIA DE GENERACION OFICINA TECNICA	ESCALA 1/200
DIBUJO R. SANCHEZ [signature]		FECHA 30/4/82
REVISO		PLANO Nº OT.01.015